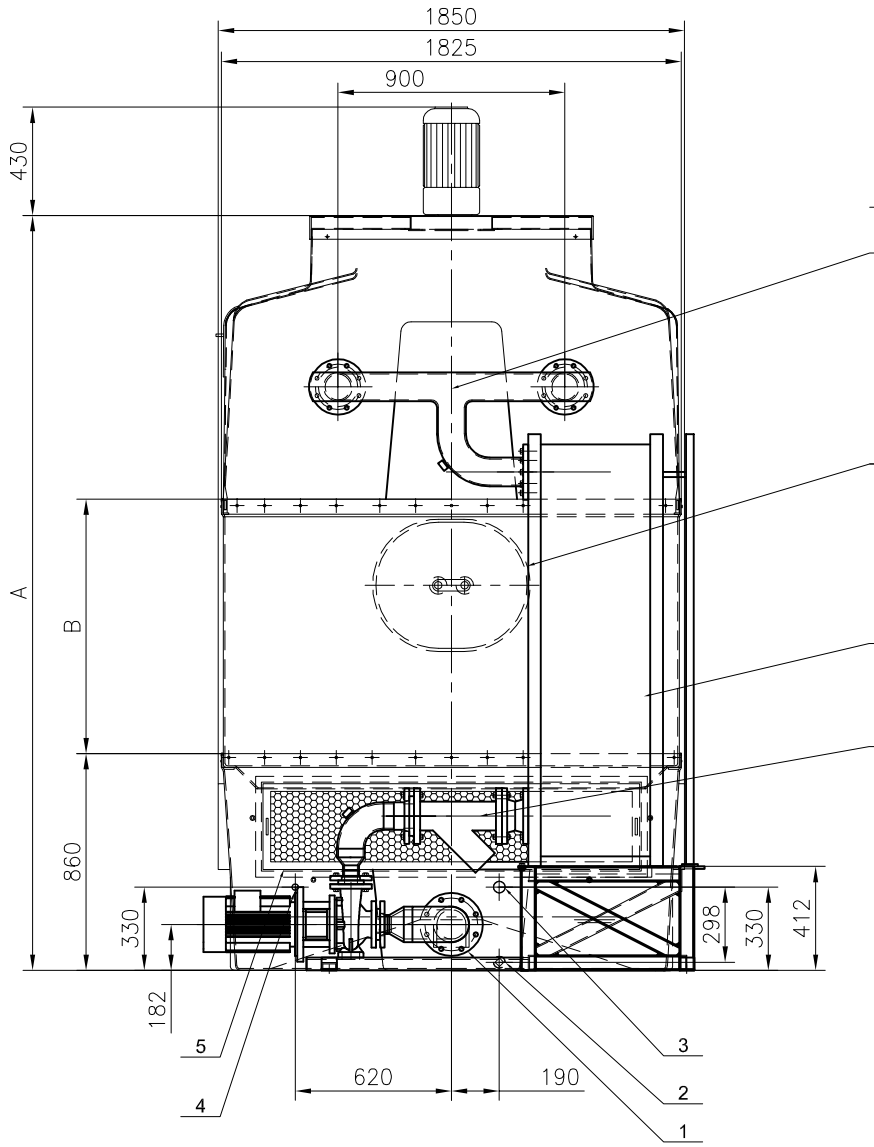

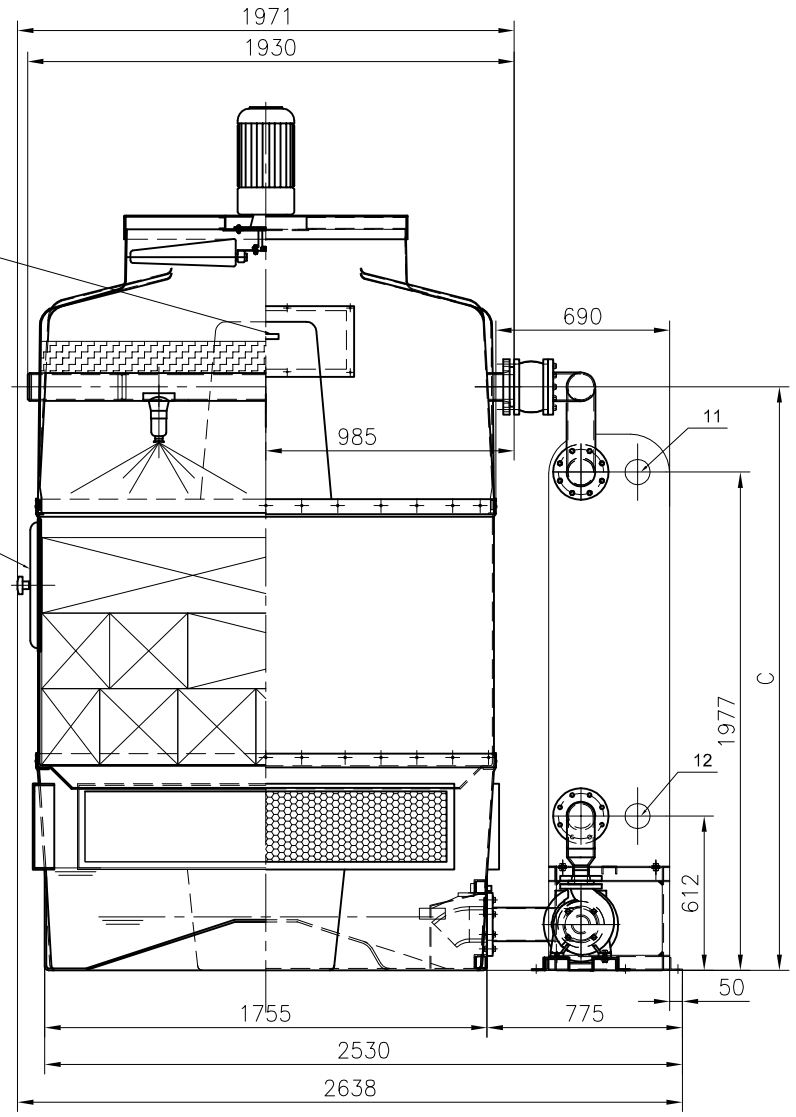

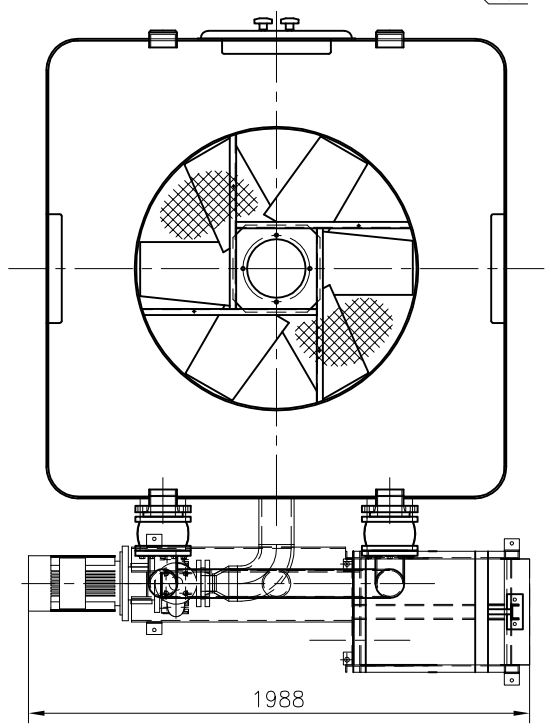

***EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano

Observaciones:

12	Lado Caliente; Salida de agua DN100 PN10	Intercambiador
11	Lado Caliente; Entrada de agua DN100 PN10	Intercambiador
10	Filtro en "Y" DN100 PN16	P. Frontal
9	Intercambiador	P. Frontal
8	Puerta Separador gotas	L. Izquierdo
7	Colector Entrada DN100 PN16	P. Frontal
6	Puerta Registro INOX	P. Trasera
5	Ventana de Inspección	P. Frontal
4	Válvula de aporte 3/4" G Rosca Macho	P. Frontal
3	Rebosadero 1 1/2" G Rosca Hembra	P. Frontal
2	Vaciado 1 1/2" G Rosca Hembra	P. Frontal
1	Aspiración DN125 PN16	P. Frontal

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-I 324/09	2995	1010	2315	1221	1947	2754
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Rev.	Cambios	Fecha	Nombre
2	Peso	17/11/15	Y. Breña
1	Plano y bancada	15/01/15	Y. Breña

Índice revisión: 2

	Nombre	Firma	Fecha
Dibujado	Y.Breña		17/11/15
Revisado	F. del Olmo		17/11/15

EWK Torres de Refrigeración S.A
Paseo de la Castellana,163 nº 10
Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama
Madrid, Spain
Departamento de Producción - Oficina Técnica

Escala	1:28
	DIN A3
EWK-I 324	
Referencia: EWK - I 324	
Estado: Aprobado	
Idioma: ES	
Pág: 1/1	